


04 1332 003 01 Ra
1340-WFI-410-01 - 9/18

www.walkerfiltration.com




0 PSIG
(0 BARG)


01

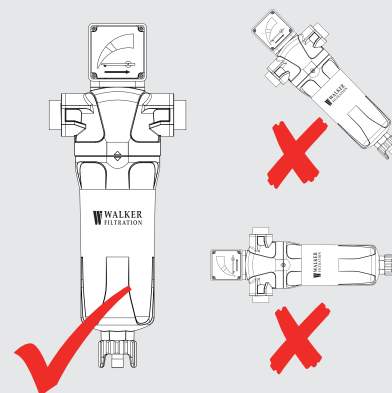


02

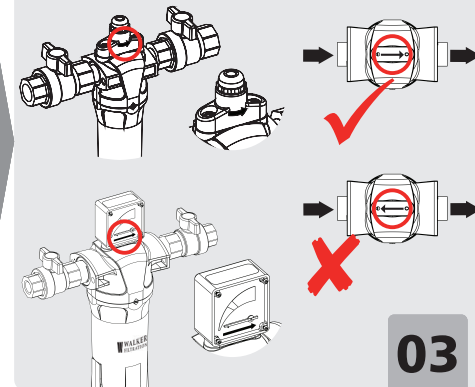


03

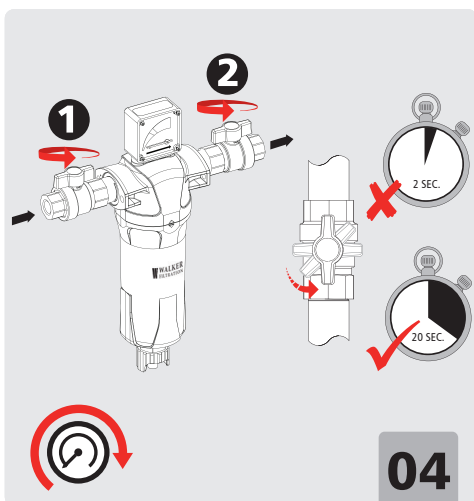

04

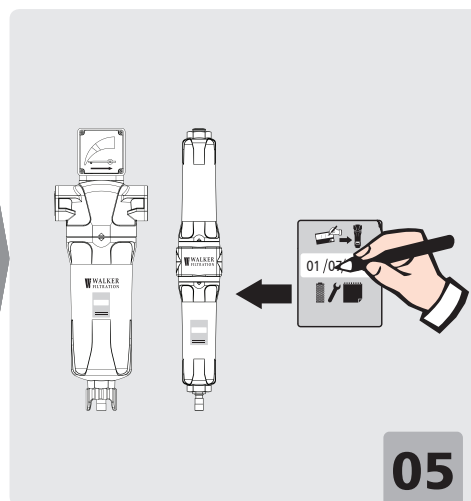

05

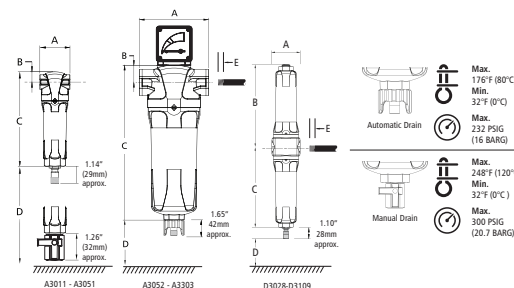

Operating Pressure psig (barg)	58 (4)	72 (5)	87 (6)	100 (7)	115 (8)	145 (10)	174 (12)	203 (14)	232 (16)	290 (20)
Correction Factor	0.76	0.84	0.92	1.00	1.07	1.19	1.31	1.41	1.51	1.66

EN Installation, maintenance and repair of equipment is described as carried out by the competent personnel only, in accordance with operating instructions, relevant standards, regulations and legal requirements. **FR** L'installation, l'entretien et la réparation de l'équipement doivent être effectués par le personnel compétent conformément aux instructions d'utilisation, aux normes, règlements et exigences légales applicables. **IT** L'installazione, la manutenzione e la riparazione dell'equipaggiamento devono essere eseguite esclusivamente dal personale competente e conforme alle istruzioni operative, alle norme pertinenti, ai regolamenti e dei requisiti legali vigenti. **PT** A instalação, a manutenção e a reparação dos equipamentos devem ser efectuados exclusivamente pelo pessoal competente e de acordo com as instruções de funcionamento e com as normativas, regulamentos e requisitos legais aplicáveis. **RO** Instalarea, mentinutia si repararea echipamentelor trebuie efectuate numai de catre personalul competent si in conformanta cu instructiunile de functionare, cu normele, regulamentele si cerintele legale aplicabile. **SK** Inštalácia, údržba a opravy zariadení sa vykonávajú výhradne kompetentným personálom podľa návodu na obsluhu, noriem, predpisov a platných právnych predpisov. **SL** Vzpostavitev, vzdrževanje in popravila opreme se izvajajo izključno s strani kompetentnega osebja v skladu s priročnikom, predpisi, predpisi in veljavnimi pravnimi predpisi. **SV** Installation, underhåll och reparation av utrustning ska utföras enbart av kompetent personal enligt bruksanvisning, föreskrifter, bestämmelser och gällande lagar. **TR** Ekipmanların kurulumu, bakımı ve onarımı yalnızca yetkin personel tarafından, işletme talimatı, ilgili standartlar, düzenlemeler ve geçerli yasalara göre yapılmalıdır. **UK** Інсталяція, обслуговування та ремонт обладнання виконують виключно кваліфікований персонал відповідно до інструкцій з експлуатації, норм, вимог та чинного законодавства. **US** Installation, maintenance and repair of equipment shall be performed only by competent personnel in accordance with the operating instructions, standards, regulations and applicable laws. **VI** Lắp đặt, bảo trì và sửa chữa thiết bị chỉ được thực hiện bởi nhân viên có chuyên môn theo hướng dẫn vận hành, tiêu chuẩn, quy định và pháp luật có liên quan. **PL** Instalacja, konserwacja oraz naprawa urządzeń są wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel zgodnie z instrukcją użytku, właściwymi standardami, przepisami, przepisami i obowiązującymi przepisami. **PT** A instalação, a manutenção e a reparação dos equipamentos devem ser efectuados exclusivamente pelo pessoal competente e de acordo com as instruções de funcionamento, padrões, regulamentos e exigências legais aplicáveis.


Filter model	Pipe size	Flow rate**		Dimensions inches (mm)					Weight		Element model
		SCFM	Nm³/hr	A	B	C	D	E (max thread)	lbs	Kg	
A3011*	¼	6	10	1.97 (50)	0.67 (17)	6.18 (157)	2.36 (60)	0.39 (10)	0.6	0.3	E30306*
A3021*	¼	15	25	1.97 (50)	0.67 (17)	6.18 (157)	2.36 (60)	0.39 (10)	0.6	0.3	E30306*
A3022*	¼	25	42	2.76 (70)	0.94 (24)	9.09 (231)	2.76 (70)	0.39 (10)	1.3	0.6	E30408*
A3031*	⅜	32	54	2.76 (70)	0.94 (24)	9.09 (231)	2.76 (70)	0.39 (10)	1.3	0.6	E30408*
A3051*	½	50	85	2.76 (70)	0.94 (24)	9.09 (231)	2.76 (70)	0.47 (12)	1.3	0.6	E30412*
A3052*	½	70	119	5.00 (127)	1.26 (32)	11.22 (285)	3.15 (80)	0.47 (12)	3.7	1.7	E30612*
A3071*	¾	85	144	5.00 (127)	1.26 (32)	11.22 (285)	3.15 (80)	0.59 (15)	3.7	1.7	E30612*
A3101*	1	105	178	5.00 (127)	1.26 (32)	11.22 (285)	3.15 (80)	0.59 (15)	3.7	1.7	E30612*
A3072*	¾	125	212	5.00 (127)	1.26 (32)	14.60 (371)	3.15 (80)	0.59 (15)	4.4	2.0	E30621*
A3102*	1	175	297	5.00 (127)	1.26 (32)	14.60 (371)	3.15 (80)	0.59 (15)	4.4	2.0	E30621*
A3122*	1¼	280	476	6.69 (170)	2.08 (53)	20.00 (508)	3.94 (100)	0.71 (18)	10.8	4.9	E30831*
A3151*	1½	400	680	6.69 (170)	2.08 (53)	20.00 (508)	3.94 (100)	0.79 (20)	10.8	4.9	E30831*
A3201*	2	450	765	6.69 (170)	2.08 (53)	20.00 (508)	3.94 (100)	0.91 (23)	10.8	4.9	E30831*
A3202*	2	700	1189	6.69 (170)	2.08 (53)	27.87 (708)	3.94 (100)	0.91 (23)	12.1	5.5	E30850*
A3251*	2½	850	1444	8.66 (220)	2.75 (70)	28.97 (736)	3.94 (100)	1.14 (29)	23.1	10.5	E31140*
A3301*	3	900	1529	8.66 (220)	2.75 (70)	28.97 (736)	3.94 (100)	1.14 (29)	23.1	10.5	E31140*
A3302*	3	1250	2125	8.66 (220)	2.75 (70)	33.74 (857)	3.94 (100)	1.14 (29)	25.4	11.5	E31160*
A3303*	3	1500	2550	8.66 (220)	2.75 (70)	39.56 (1005)	3.94 (100)	1.14 (29)	27.6	12.5	E31175*

Filter model	Pipe size	Flow rate**		Dimensions inches (mm)					Weight		Element model
		SCFM	Nm³/hr	A	B	C	D	E (max thread)	lbs	Kg	
D3028XAC	¼	25	42	2.76 (70)	7.83 (199)	8.03 (204)	2.76 (70)	0.39 (10)	2.2	1.0	E30408DXA / E30408DAC
D3038XAC	⅜	32	54	2.76 (70)	7.83 (199)	8.03 (204)	2.76 (70)	0.39 (10)	2.2	1.0	E30408BDXA / E30408BDAC
D3058XAC	½	50	85	2.76 (70)	7.83 (199)	8.03 (204)	2.76 (70)	0.47 (12)	2.4	1.1	E30412DXA / E30412DAC
D3059XAC	½	70	119	3.94 (100)	9.29 (236)	9.45 (240)	3.15 (80)	0.47 (12)	5.1	2.3	E30613DXA / E30613DAC
D3078XAC	¾	85	144	3.94 (100)	9.29 (236)	9.45 (240)	3.15 (80)	0.59 (15)	5.1	2.3	E30613DXA / E30613DAC
D3079XAC	¾	125	212	3.94 (100)	14.02 (356)	14.17 (360)	3.15 (80)	0.59 (15)	6.8	3.1	E30625DXA / E30625DAC
D3109XAC	1	175	297	3.94 (100)	14.02 (356)	14.17 (360)	3.15 (80)	0.59 (15)	7.1	3.2	E30625DXA / E30625DAC

*Grades available are X5 (5.0 μ medium filtration, normal and reverse flow), X1 (1.0 μ coalescing/particulate, normal and reverse flow), XA (0.01 μ high efficiency coalescing, normal and reverse flow), and AC (activated carbon vapor removal normal and reverse flow).

**Flow rates are based upon 100 psig inlet pressure. For flow rates at other operating pressures, obtain correction factor from chart above.

WARNING
The filter housing is not PED 97/23/EC compliant. If PED 97/23/EC compliance is required, please contact us for further information and availability.

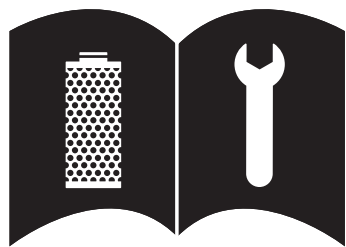

04 1332 003 01 Ra
1340-WFI-410-01 - 9/18
www.walkerfiltration.com

